

EZA -SLUŽBY S.R.O.
Puškinova 1761/17, 616 00 Brno
DIČ : CZ03325423

Počet stran : 10
Počet příloh : 2

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

INVESTOR , STAVEBNÍK : **DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZÁMECKÁ 57, 664 52 SOKOLNICE
IČ: 00 20 93 92, DIČ: CZ 00 20 93 92**

STAVBA : **SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ – TS 22/0,4 kV,
DOMOV PRO SENIORY**

OBJEKT : **SO 01 ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4 kV
A KABEL. PŘÍPOJ NN, SOKOLNICE**

A. TEXTOVÁ ČÁST

Obsah :

1. Průvodní zpráva
2. Technické údaje
3. Technické řešení
4. Zajištění bezpečnosti práce
5. Závěr
6. Přílohy

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Investor, stavebník : DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE,
(dle zák. 458/2006 Sb.) **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČ : 00 20 93 92 DIČ : CZ00 20 93 92
jednající: MVDr. Petr Nováček, ředitel

Objednatel PD : Cejiza, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČ : 28 353 242 DIČ : CZ28 353 242
jednající: MUDr. Bořek Semrád, jednatel

Stavba : SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ – TS 22/0,4 KV,
DOMOV PRO SENIORY

Objekt : SO 01 ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4 KV
A KABEL. PŘÍPOJ NN, SOKOLNICE

1.2. SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY

Projekční kancelář: : EZA – SLUŽBY, s. r.o.,
Puškinova 1762/17, 616 00 Brno
IČ : 033 25 423 DIČ : CZ 033 25 423
tel.: 603 410 982 www.EZASLUZBY.cz
projektant : Ing. Vladimír Jokl
e-mail: jokl@ezasluzby.cz

Stavba : Sokolnice, ul. Zámecká – TS 22/0,4 kV, Domov pro seniory
Místo stavby : p.č. 377, k.ú. Sokolnice
Katastr. území : Sokolnice
Stavební úřad : Městský úřad Sokolnice, stavební úřad
Druh, účel stavby : stavba technické infrastruktury pro rozvod el. energie
Způsob realizace : dodavatelsky

1.3. OBJEKTOVÁ SESTAVA

Objekt : SO 01 – Odběratelská TS 22/0,4kV a kabel. přípoj NN, Sokolnice
Investor: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Související dokumentace

SO 02 – Přípojka VN
Investor: E.ON Distribuce a.s., v zastoupení E.ON ČR s.r.o.
Samostatná dokumentace

1.4. ÚČEL DOKUMENTACE

Projektová dokumentace slouží pro stavební řízení a realizaci stavby.

1.5. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

Předmětem řešení je:

Monolitická kiosková TS 22/0,4kV vybavená rozvodnou VN, rozvodnou NN, transformátorem a el. měřením.

Kompenzace je stávající u hlavního rozvaděče objektu.

Dále je předmětem řešení kabel. vedení, které je naspojováno v blízkosti nové TS na stávající odvodní kabely AYKY 2x150+70mm².

1.6. SOUČASNÝ STAV

Areál DpS Sokolnice je v současné době napájen z rozvaděče NN DS „TS DOMOV DŮCHODCŮ“ způsobem „falešného B“ (napájení ze strany NN, sazba je pro napájení z VN).

Napájecí kabely jsou ukončeny v elektroměrovém rozvaděči vedle stávající trafostanice. Měřené vývody jsou připojeny z pojistkové skříně stojící těsně vedle elektroměrového rozvaděče.

1.7. NOVÝ STAV

V nové odběratelské TS 22/0,4kV kioskového typu bude umístěn transformátor 250kVA 22/0,4kV, skříň měření, hlavní rozvaděč NN.

Pro tuto TS zajistí E.ON napájení smyčkou VN 22kV z DS. Součástí smyčky bude i rozvaděč VN tvořený 3 poli (smyčka VN, vývod na trafo) umístěný též v odběratelské TS na základě smlouvy o věčném břemeni.

Trafostanice bude vybavena vnitřním uzemněním a osvětlením a bude připojena na samostatné venkovní uzemnění. Přístup do všech prostor TS bude z venkovního prostranství.

Realizace bude prováděna tak, aby byla dodržena ochranná pásma dotčených zařízení a rozvodů dle zákona č. 458/2000 Sb. a prostorové vzdálenosti dle ČSN 736055.

Stavba bude řešena a umístěna jako trvalá.

1.8. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Dotčené území se nachází na parcele p.č. 377, k.ú. Sokolnice.

1.9. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/ 2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména §34 tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Při rekonstrukci VN_TR_NN budou dodrženy platné ČSN, především:

PNE 33 0000 - 1 5V Ochrana před úrazem elektrickým proudem v DS
ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1kV

ČSN 33 3240 Stanoviště výkonových transformátorů
ČSN-EN 62271-202 Blokové transformovny VN/NN

Ochranné pásmo zděné TS je 2m po okolo obestavění. Ochranné pásmo zemního kabelového vedení VN a NN je 1m po obou stranách krajního kabelu.

1.10. PODMÍNKY REGULAČNÍHO PLÁNU

Pro tento typ stavby není vyžadován.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1. ZÁKLADNÍ ENERGETICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava – VN : 3 AC 50Hz, 22.000V/ IT(r)
– NN : 3 PEN AC, 50Hz, 400/230V/ TN-C

Druh sítě – VN : síť IT, střídavá trojfázová třívodičová,
- s nepřímo uzemněným středem (uzlem)
– NN : síť TN-C, střídavá trojfázová čtyřvodičová,
- s uzemněným středem (uzlem) a samostatným vodičem PEN

Ochrana před úrazem el. proudem v DS VN nad 1000V AC – dle PNE 33 0000-1/5

- základní ochrana – ochrana před přímým dotykem – před dotykem živých částí
 - : polohou - dle čl. 3.2.2.1
 - zábranou - dle čl. 3.2.2.2
 - přepážkami n. kryty - dle čl. 3.2.2.3
 - izolací - dle čl. 3.2.2.4
- ochrana při poruše – ochrana před nepřímým dotykem – před dotykem neživých částí
 - : zemněním s rychlým vypnutím v síti IT(r) nad 1000V
 - dle PNE 33 0000-1/4 čl.3.4.3.3

Ochrana před úrazem el. proudem v DS NN do 1000V AC - dle PNE 33 0000-1/5

- základní ochrana - ochrana před přímým dotykem - před dotykem živých částí
 - : polohou - dle čl. 3.2.2.1
 - zábranou - dle čl. 3.2.2.2
 - přepážkami n. kryty - dle čl. 3.2.2.3
 - izolací - dle čl. 3.2.2.4
- ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem - před dotykem neživých částí
 - : izolací - v nově budovaných částech sítí NN - dle čl. 3.3.2.1
 - automatickým odpojením od zdroje - dle čl. 3.3.2.5

Vnější vlivy – dle PNE 33 0000-2/4 (ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51/2)

- standartní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 6 a Přílohy č.2
 - : AA4/ AB4/ AC1/ AD2/ AE1/ AF1/ AK1/ AL1/ AN2/AP1/ AR1/ BA5 (4)/ BB2/ BC3/ BD1/ BE1/ CA1/ CB1
- variabilní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 7 a Přílohy č.2
 - : AG1-2/AH1-2/AM2-9/AQ1-2/

Prostor

- z hlediska vnějších vlivů : IV – vnitřní prostor bez regulace teploty
 - dle čl. 5.4 PNE 33 0000-2/ 4
- z hlediska úrazu el. proudem: nebezpečný
 - dle PNE 33 0000-1/4 a ČSN 33 2000-4-41/2

Ochranná pásma el. zařízení - dle zák. 458/ 2000 Sb. (*) – platná od 1.1.2001

- el. stanice 22/0,4kV : 2m okolo stanice - zděné a kompaktní,
samostatně stojící
- 1m okolo obestavění - vestavěné
- kabelové podzemní vedení : 1m po obou stranách kabelu - do 110kV včetně
- sdělovací vedení (**) : 1m po obou stranách kabelu

* - pro zařízení vybudovaná do r. 2000 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.222/1994 Sb.

- pro zařízení vybudovaná do r. 1994 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.79/1957 Sb.

** - tj. zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky

2.2. SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ trafostanice	:	kiosková, samostatné stojící 1x 630 kVA
Označení TS	:	TS odběratelská vně pochůzná, připojení kabelovou smyčkou VN E.ON.
Instalované trafo	:	1 x 250 kVA, olejové 22/0,4 kV
Stupeň spolehlivosti dodávky	:	3 - základní
Ochranné pásmo	:	2 m okolo stanice
Rezervovaný příkon P_{rez}	:	130 kW
Instalovaný příkon	:	180 kW
Číslo místa spotřeby	:	3610324525
EAN	:	859182400212211695
Napěťová úroveň	:	VN 22kV, 50 Hz
Typ sítě	:	IT
Místo připojení	:	proudový šroubový spoj koncovek připojovacího kabelu transformátoru v rozvaděči VN
Hranice vlastnictví	:	proudové svorky ve skříni VN vývodu na transformátor
Typ měření	:	nepřímé NN, typ B
Převod MPT	:	200/5A
Umístění měření	:	skříň USM, umístění na kioskové trafostanici

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1. OBECNĚ

Předmětem řešení je nová kiosková trafostanice pro instalaci nového transformátoru a vyvedení výkonu z transformátoru na straně NN kabely, které budou naspojovány na stávající přívody do rozvaděče NN umístěném ve vstupním průjezdu domova seniorů.

3.2. PODKLADY

Pro vypracování PD byly použity následující podklady:

- Smlouva o dílo ze 4.6.2015
- Smlouva o připojení č. 12131686
- Situace a mapové podklady dotčené parcely
- Technologické podklady prefabrikované monolitické TS ze standardu E.ON, TSN 368310.01, revize 1.6.2013

3.3. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

SO 01 ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4 KV A KABEL. PŘÍPOJ NN, SOKOLNICE

• A – Architektonicko - stavební část

Předmětem je provedení výkopových prací pro položení venkovní uzemňovací sítě a usazení monolitické betonové konstrukce, provedení podkladových vrstev. Půdorysný rozměr TS je 2,6x2,1m, výška 2,5m, z toho 1,77m nad terénem. Velikost montážní jámy je 4,1 x 4,1m. Předmětem je i výkop kabelové trasy NN pro uložení kabelů a naspojování na stávající trasu AYKY 3x150+70mm².

B – Technologická část

Trafostanice je monolitická, betonová, kiosková. Má tři samostatné oddělené prostory: pro VN rozvaděč E.ON, pro rozvaděč NN a pro transformátor. Pod trafostanicí je monolitický kabelový prostor. El. měření je ve skříni USM umístěné na fasádě TS.

- a) Rozvaděč VN v provedení Ormazabal je tvářen třemi poli v kompaktním provedení (smyčka VN+vývod na trafo)– dodávka E.ON.
- b) Rozvaděč NN bude obsahovat přívodní pole s jištěním transformátoru, proudové transformátory el. měření a vývodové pole s pojistkovými odpínači.
- c) Elektrárenské měření – v samostatné skříni USM bude osazena měřicí souprava v majetku E.ON.

- **C – Osvětlení, vnitřní uzemnění**

Je součástí kioskové trafostanice. Vnitřní uzemnění bude připojeno přes zkušební svorky na venkovní uzemňovací síť, řešeno ve stavební části.

Vnitřní osvětlení trafostanice bude napájeno z rozvaděče NN, tento bude vybaven i zásuvkou pro vnitřní použití.

3.4. HLUČNOST TRANSFORMOVNY

Podle Nařízení vlády č.148/ 2006 Sb. ze dne 15.3.2006 platí :

- pro umístění TS do prostor obytných souborů platí : ***povolená hodnota hluku 40 dB(A)***

- pro umístění TS do venkovních prostor platí : ***povolená hodnota hluku 50 dB(A)***

- s korekcí 0 dB pro denní dobu (6:00-22:00), tj. 50dB(A)

- s korekcí -10 dB pro noční dobu (22:00-6:00), tj. 40dB(A)

- s korekcí dalších -5dB pro prostory zdravotnických zařízení, lázní, tj. 35dB(A)

Na základě typizovaného konstrukčního provedení, technologického el. vybavení a provedených měření garantuje výrobce nepřekročení výše uvedených. hodnot. Ve vzdálenosti 2m od větracích žaluzií by neměla ekvivalentní hladina akustického tlaku překročit hodnotu 35dB.

3.5. OCHRANNÉ PÁSMO EL. STANICE

- ***Samostatné stojící - OP je 2m od obestavění na každou stranu, dle §46, zák. 458/ 2000 Sb.***

V ochranném pásmu el. stanice je zakázáno :

- zřizovat bez souhlasu jeho vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

3.6. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

PNE 33 0000 - 1 5V	Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě
PNE 33 0000 – 2 3V	Stanovení základních charakteristik vněj. vlivů DS
PNE 33 0000 – 4 2V	Příklady výpočtů uzem. soustav DS
TNS-AO-00 4900.01	Uzemnění el. zařízení v distr. sítích a objektech
PNE 33 0000 – 6 2V	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.rozvodných zařízeních distribuční a přenosové soustavy
PNE 34 1050	Kladení kabelů NN, VN a 110kV v DS energetiky
PNE 38 2157	Kabelové kanály, podlaží a šachty
ČSN 33 2000 - 4 - 41	Ochrana před úrazem el. proudu
ČSN 33 2000 - 4 - 43	Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000 - 4 - 47	Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem
ČSN 33 2000 - 4 - 473	Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000 - 5 - 52	Výběr soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000 - 5 - 54	Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000 - 6 - 61	Postupy při výchozí revizi
ČSN EN 50 423-3-19	El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně
PNE 33 3301	El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně
PNE 33 3302	El. venkovní vedení s napětím do 1kV AC
ČSN 33 3201	Elektrické instalace nad AC 1kV
ČSN 33 3210	Rozvodná zařízení – společná ustanovení
ČSN 33 3220	Společná ustanovení pro el. stanice
ČSN 33 3230	Rozvodny trojfázové pro napětí nad 52kV
ČSN 33 3231	Rozvodny trojfázové pro napětí do 52kV
ČSN 33 3240	Stanoviště výkonových transformátorů
ČSN 38 1754	Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů
ČSN EN 501 10 -1 2V	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních
ČSN 34 3101	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. vedeních
ČSN 73 3050	Zemní práce
ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006	Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi
ČSN 75 4030	Křížení a souběhy meliorač. zařízení s komunik.a pod vedeními
ČSN EN 62 305	Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

4. **ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE**

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 (34 3100) a PNE 33 0000-6 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících dalších nařízení s nimi souvisejících.

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pro obsluhu a práci na (nebo s) el. zařízeních nebo v jejich blízkosti , s úrovní napětí od malého až po vysoké platí zejména **ČSN EN 50110-1, ed.2/ 07/2005.**

Realizace díla bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, dle podmínek stavebního povolení a podmínek schvalujících orgánů, v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN a ISO a ostatními souvisejícími předpisy.

Při provádění stavebně – montážních prací musí být dodrženy normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Veškeré manipulace v síti se budou provádět v dohodě a spolupráci s E.ON ČR s.r.o. , RSS VN a NN Brno.

Při realizaci stavby budou dodržovány podmínky pro práce v ochranném pásmu kabelového vedení VN, NN, v souladu se zák. č. 458/ 2000 Sb.

Kvalifikace pracovníků pro obsluhu a pro práci na el. zařízeních musí být v souladu s vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb.

5. ZÁVĚR

Projekt pro realizaci stavby je vypracován z hlediska maximální hospodárnosti, podle schváleného technického zadání E.ON RS. Brno a dle hlavních ustanovení a zásad, uvedených v ČSN 33 2000-1.

Skladba projektu odpovídá obecným požadavkům zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a Přílohy č.2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Realizace díla bude provedena na základě dle schválené a ověřené realizační projektové dokumentace a v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN, ISO a ostatními souvisejícími předpisy – především zák. 458/2000 Sb.

Při realizaci budou dodržovány podmínky a připomínky dotčených organizací a vlastníků nemovitostí. Před uvedením do provozu musí být provedena montážní organizací výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 a dodána dokumentace skutečného provedení v rozsahu, umožňující provoz, údržbu a revizi zařízení.

6. PŘÍLOHY

č. 1 – Požárně bezpečnostní řešení

Investor: Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČ: 002 093 92, DIČ: CZ 002 093 92

Projekční kancelář: EZA – SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 1762/17, 616 00 Brno-Žabovřesky
IČ: 033 25 423, DIČ: CZ 033 25 423

Stavba: SOKOLNICE UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV,
DOMOV PRO SENIORY

Objekt: SO 01 ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4 KV
A KABEL. PŘÍPOJ. NN, SOKOLNICE

E. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

dokumentace pro realizaci stavby

Vypracoval : Ing. Jokl Vladimír
Autorizovaný technik : Ing. Jokl Vladimír

V Brně 03 / 2016

Stavební část

Kiosková trafostanice

Technická data :

rozměry	délka 210 x šířka 260 x výška 260 cm (nadzemní cca 173 cm)
omítka	tenkovrstvá akrylátová, barva šedá
střecha	pultová
krytina	vibrovaný železobeton opatřený nátěrem
základová vana	kabelový prostor vn a nn, jímka pod transformátorem
počet prostor	3 (1x rozvodna vn , 1x rozvodna nn, 1x stanoviště transformátoru)
dveře	3 ocelohliníkové
zámky	tříbodové pro vložku

Technologická část

Rozváděč nn – spodní přívod

1ks

- 1x hlavní jistič BH 500.
- 1x spoušť SE-BH-500 s nastavenou hodnotou 250 A
- jmenovitý proud přípojníc 600 A
- 3x přístrojový transformátor proudu 200/5 A, tř. přesnosti 0,5S, úředně ověřené
- 1x přístrojový transformátor proudu 600/5 A, tř. přesnosti 1 + panelový ampérmetr
- voltmetr s přepínačem
- svorkovnice a jištění pro připojení zásuvkového a světelného okruhu
- 4x pojistkový odpínač 400A,
- živou neizolovanou část před obchodním měřením opatřit plombovatelným krytem, včetně připojovacích míst proudu a napětí pro obchodní měření

Skříň měření

1ks

Typ MS 2.221 provedení E.ON, připravená pro montáž 4 kvadrantového elektroměru
(Dle standardu E.ON)

Transformátor

1 ks

Provedení	hermetický s olejovým chlazením
Jmenovitý výkon	250 kVA
Jmenovitý převod	22000/400 V, 50 Hz
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Zapojení	Dyn 1
Napětí na krátko	4%
Po	300 W
Pk	3250 W

Investor: Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČ: 002 093 92, DIČ: CZ 002 093 92

Projekční kancelář: EZA – SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 1762/17, 616 00 Brno-Žabovřesky
IČ: 033 25 423, DIČ: CZ 033 25 423

Stavba: SOKOLNICE UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV,
DOMOV PRO SENIORY

Objekt: SO 01 ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4 KV
A KABEL. PŘÍPOJ. NN, SOKOLNICE

D. DOKLADOVÁ ČÁST

dokumentace pro realizaci stavby

Vypracoval : Ing. Joki Vladimír
Autorizovaný technik : Ing. Joki Vladimír

V Brně 03 / 2016

Seznam dotčených organizací

Seznam stavbou dotčených orgánů, kterým byla zaslána žádost o vyjádření

Investor, stavebník : Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Stavba : Sokolnice, ul. Zámecká – TS 22/0,4 kV, Domov pro seniory
Objekt : SO 01 Odběratelská TS 22/0,4kV a kabel. přípoj NN, Sokolnice

Č.v.	Název organizace	Požadavky	Poznámka
A	Okresní a obecní úřady		
1	Obec Sokolnice	Souhlasí viz. vyjádření	
2	Měú Šlapanice, odbor životního prostředí	Souhlasí viz. vyjádření	Realizační podmínky
3	Měú Šlapanice, odbor výstavby	Souhlasí viz. vyjádření	
4	Jihomoravský kraj, odbor majetkový	Souhlasí viz. vyjádření	
5	Domov pro seniory Sokolnice	Souhlasí viz. vyjádření	
B	Ostatní orgány státní správy		
1	Policie ČR	Souhlasí viz. vyjádření	
2	HZS Jmk	Souhlasí viz. vyjádření	
3	MO – Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů	Souhlasí viz. vyjádření	
4	Správa a údržba silnic jihomoravského kraje	Není dotčeno	
C	Správci inženýrských sítí		
1	VAS a.s.	Souhlasí viz. vyjádření	Realizační podmínky
2	RWE GasNet, s.r.o.	Není dotčeno	
3	EON ČR s.r.o.	Souhlasí viz. vyjádření	Realizační podmínky
5	CETIN	Není dotčeno	
7	T-Mobile	Není dotčeno	
8	Vodafone	Není dotčeno	
9	Českomoravská telekomunikační s.r.o.	Není dotčeno	
10	VIVO CONNECTION, spol. s r.o.	Není dotčeno	
11	UPC	Není dotčeno	

E.ON – Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Vypracoval: Ing. Vladimír Joki



Obec SOKOLNICE

Komenského 435, PSČ 664 52

EZA SLUŽBY s.r.o.
Puškinova 17
616 00 Brno

V Sokolnicích dne 18.12.2015


Číslo jednací: OUSO/1894/2015
Spisová značka: 10/3/EZA
K podání:
Č.j. odesílatele:
Vyřizuje: Mgr. Libor Beránek
tel.: 731 230 175
e-mail: starosta@sokolnice.cz

Vyjádření ke stavbě

Na základě vaší žádosti, která nám byla doručena prostřednictvím podatelny OÚ dne 18.12.2015 sdělujeme, že nemáme námitek ani připomínek k předmětné stavbě a vydáváme tímto souhlas k územnímu řízení.

S pozdravem

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

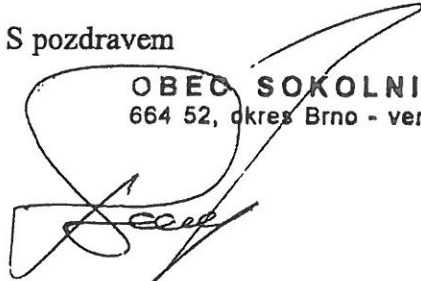
Mgr. Libor Beránek
starosta obce Sokolnice
Komenského 435
664 52 Sokolnice
tel: 515 553 849
mobil: 731 230 175
e-mail: starosta@sokolnice.cz
<http://www.sokolnice.cz>



muslwp18w001rw

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: 10/5/EZA/18.12.2015
Číslo jednací: OŽP-ČJ/77486-15/VID
Spisová značka: OŽP/1039-2016/VID
Vyřizuje/linka: Ing. Leo Vidlák/533 304 790
E-mail: vidlak@slapanice.cz
V Brně dne: 28.01.2016
Datová schránka: 2xfbbgj

Komplexní vyjádření k územnímu souhlasu, případně k územnímu řízení ke stavbě: SO 01 odběratelská TS 22/0,4 kV a kab. přípojka NN, Sokolnice

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Šlapanice, odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ust. § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

prověřil

předloženou žádost i ostatní podklady. Podle dokladů předložených dne 18. prosince 2015 zamýšlí žadatel společnost EZA - SLUŽBY, s. r. o., se sídlem Puškinova 1762/17, Žabovřesky, 61600 Brno, IČO 03325423 zastupující investora organizaci Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 5766452 Sokolnice, IČO 00209392 realizovat v k. ú. Sokolnice na pozemku p. č. 377 novou odběratelskou TS 22/0,4kV o výkonu transformátoru do 400kVA. Obchodní měření bude na straně NN, budou použity transformátory proudu s převodem 200/5A. Trafostanice bude vybavena rozvaděčem NN a rozvaděčem kompenzačním RC.

Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu své věcné působnosti stanovené zvláštními předpisy dává toto komplexní

vyjádření:

1. MěÚ Šlapanice, odbor ŽP jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr podle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon), a zjistil, že je možný za podmínek:
 - Při výstavbě a provozu nesmí dojít k úniku ropných látek a ohrožení podzemních vod.
2. Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s odpady podle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:
 - Pro komunální odpad zařazený jako odpad 20 03 01 platí ustanovení ust. § 2 odst. 4 vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
 - Upozorňujeme, že při stavbě musí být odpady tříděny dle druhu a kategorie, do skupiny 20 lze zařadit pouze odpady vznikající z nevýrobní činnosti, které mají charakter komunálního odpadu tzn. odpady ze staveb zde nebudou zařazeny!!!
 - U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

- Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídít podle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP. **Stavební odpady nelze zařadit pod kat.č. 200307-objemný odpad!**

3. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, (dále jen zákona o ochraně ZPF).

- V souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o ochraně ZPF není třeba vyjádření orgánu ochrany ZPF k návrhu trasy kabelových rozvodů NN.
- Podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o ochraně ZPF není pro uvedený záměr třeba souhlasu s vynětím půdy ze ZPF.

4. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo zájmy chráněné orgánem státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

5. Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ustanovení §§ 76 odst. (2) a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

6. Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

7. Předloženým záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

otisk razítka

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrželi:

- žadatel: EZA - SLUŽBY, s. r. o., Puškinova 1762/17, Žabovřesky, 61600 Brno
Digitálně podepsal Ing. Rostislav Beránek
Datum: 28.01.2016 12:31:20 +01:00



muslvp15v00kk3

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče

Váš dopis značky/ze dne: /18.12.2015
Číslo jednací: OV-ČJ/77487-15/ROT
Spisová značka: OV/397-2015/ROT
Vyřizuje/linka: Lenka Rotreklová/533304510
E-mail: rotreklova@slapanice.cz
V Brně dne: 22.12.2015
Datová schránka: 2xfbbgj

EZA - SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova č.p.1762/17
616 00 Brno

Vyjádření - „Sokolnice, ul. Zámecká – TS 22/0,4 kV, domov pro seniory“

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, obdržel žádost o vyjádření k akci „Sokolnice, ul. Zámecká – TS 22/0,4 kV, domov pro seniory“. Byl předložen technický popis a situace projektové dokumentace „Sokolnice, ul. Zámecká – TS 22/0,4 kV, domov pro seniory, SO 01 Odběratelská TS22/0,4 kV a kab. přípojka NN, Sokolnice“, zpracované společností EZA – SLUŽBY, s.r.o., Puškinova 1762/17, Brno, datum 12/2015.

Ve výše uvedené věci podává Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, toto stanovisko:


Záměrem nejsou dotčeny zájmy státní památkové péče chráněné dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

V souvislosti s realizací výše uvedené stavby Vás upozorňujeme, že dotčené území můžeme klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Digitálně podepsal
Blanka Bábíčková
Datum: 22.12.2015
12:15:43 +01:00

Blanka Bábíčková
vedoucí oddělení ÚPPP



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor majetkový

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Počet listů:

Počet příloh/listů:

Datum:

JMK/17 884/2016

Ing. Pacek

541 652 455

1

3.2.2016

EZA služby s.r.o.

Ing. Vladimír Jokl

Puškinova 1762/17

616 00 Brno

Souhlas s územním řízením

Vážený pane inženýre,

Jihomoravský kraj, jako vlastník pozemku p.č. 377 v k.ú. Sokolnice, který je dotčen níže uvedenou stavbou, souhlasí na základě Vámi zpracované technické dokumentace na stavbu objektu odběratelské trafostanice TS22/0,4kV Domov pro seniory se zahájením územního řízení na tuto stavbu.

S pozdravem

Ing. Petr Beneš
vedoucí odboru

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
-18-

Kopie: spis

EZA služby s.r.o.
Ing. Jokl
Puškinova 1762/17
616 00 Brno

Žádost o vyjádření ke stavbě

Žádáme Vás o odsouhlasení situačního umístění:

- a) odběratelské trafostanice pro napájení Domova pro seniory el. energií.
- b) přeložky stávající sloupové DTS, její náhrada kioskovou TS.

Po realizaci této TS společností E.ON bude venkovní vedení zdemontováno. Trafostanice bude napájena kabelovým vedením podél zdi. (V trase stávajícího NN kabelu).

MVDr. Petr Nováček, ředitel



V Sokolnicích dne

2/2. 2016



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Oddělení správy nemovitého majetku



Č.j. KRPB-2244-640/ČJ-2015-0600MN-VOL

Brno 22. prosince 2015

Počet listů: 1

Příloha: 0

EZA – SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 1762/17
616 00 Brno - Žabovřesky

Sokolnice, ul. Zámecká – TS 22/0,4 kV, domov pro seniory - vyjádření

Ke zn.: 10/1/EZA

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, OSNM nemá k výše uvedené věci připomínky ani námítky.

Odbor informačních a komunikačních technologií KŘP Jmk v dané lokalitě neeviduje nadzemní či podzemní sítě, které by byly ve správě KŘP Jmk.

Toto vyjádření je platné z hlediska dotčení sítí a nemovitého majetku. V případě potřeby vyjádření ohledně bezpečnosti a plynulosti provozu kontaktujte: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno.

Žádosti o vyjádření nadále posílejte pouze elektronicky do datové schránky ID jydai6g (přílohy ve formátu .pdf).

S pozdravem



Ing. Petr Kříž
vedoucí oddělení

Vyřizuje: Volavka Luděk
Sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno
Tel.: +420 974 622 760
Fax: +420 974 622 545
Email: krpb.osnm.podatelna@pcr.cz



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-71-26-1/1-OPST-2016

Brno 27. 1. 2016
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/-

EZA - SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 1762/17
616 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Michaela Hanáková, komisař, ☎: 950639116, e-mail: michaela.hanakova@firebrno.cz

Název stavby: TS 22/0,4 kV, domov pro seniory
Místo stavby: Sokolnice, Zámecká 57, 664 52, p.č.377
Stavebník: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace,
Sokolnice, Zámecká 57, 664 52
Projektant PBŘ: Leoš Miškovský ČKAIT 0400569
Datum zpracování PBŘ: 1/2016
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o umístění kompaktní typové olejové trafostanice PET MINI 210. Trafostanice tvoří samostatný požární úsek.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil požárně bezpečnostní řešení (dále jen „PBŘ“) předložené dne 13. 1. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje

MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ
A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno – Židenice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 63541/2015-8201-OÚZ-BR

V Brně dne: 4. ledna 2016
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 1762/17

616 00 B r n o

Věc: Sokolnice, ul. Zámecká - TS 22/0,4kV - Domov pro seniory, parc.č. 377 k.ú. Sokolnice
Vaše značka: 10/2/EZA, Duncan Socha
(územní souhlas, územní řízení)

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná referentka územního plánování a stavebního řádu Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Mgr. Jitka MICHÁLIKOVÁ v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

vydává závazné stanovisko:

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.

V řešené lokalitě nové odběratelské trafostanice 22/0,4kV na parc.č. 377 v k.ú. Sokolnice neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 63541/2015-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Micháliková, tel. 973 445 844, fax. 973 445 060

Adresa pro doručování:

***Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno,
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno***

***ISDS: SEM - OUZ Brno - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hjaavk
IČO: 60162694***

Referentka územního plánování a stavebního řádu

Mgr. Jitka MICHÁLIKOVÁ



Předmět: FW: Žádost o vyjádření č. 162293 - Socha Duncan - EZA-SLUŽBY, s.r.o. - (SUS č. 2835)
Od: Kresánková Jana <Jana.Kresankova@susjmk.cz>
Datum: 21.12.2015 7:28
Komu: "socha@ezasluzby.cz" <socha@ezasluzby.cz>

Ve vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází krajská komunikace v majetku a správě JMK.
S pozdravem

Jana Kresánková
Inspektor silnic
SÚS Jmk, p.o.k., oblast Brno
Tel.: 547 120 440
Mob.: 603 431 509

From: Mutl Břetislav
Sent: Friday, December 18, 2015 4:09 PM
To: Kresánková Jana
Subject: FW: Žádost o vyjádření č. 162293 - Socha Duncan - EZA-SLUŽBY, s.r.o. - (SUS č. 2835)

Qyřízení ...

From: e-UtilityReport@hrdlicka.cz [<mailto:e-UtilityReport@hrdlicka.cz>]
Sent: Friday, December 18, 2015 8:51 AM
To: Mutl Břetislav <Bretislav.Mutl@susjmk.cz>
Subject: Žádost o vyjádření č. 162293 - Socha Duncan - EZA-SLUŽBY, s.r.o. - (SUS č. 2835)

Dobrý den,
žádám o vyjádření k existenci technického zařízení.

V připojeném souboru zasílám:
požadované přílohy,
formulář žádosti.

NÁZEV AKCE: SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO SENIORY

DŮVOD ŽÁDOSTI: Územní souhlas

S pozdravem

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Duncan Duncan Socha
Puškinova 1762 / 17
616 00 Brno
e-mail: socha@ezasluzby.cz

(Žádost zaslána prostřednictvím služby e-UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu, kontakt na provozovatele služby: info@mawis.eu)

Potvrdit přijetí zprávy

— Přílohy: _____

SUS0000162293_.zip

1,0 MB

1

EZA - SLUŽBY, s.r.o.

Puškinova 1762/17

616 00 BRNO-ŽABOVŘESKY

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: BV/6262/2015-Ha
Vyřizuje: Ing. Michal Haman
Tel.: 545532224
Datum: 6. 1. 2016

Sokolnice, p.č. 498/4, 377 – TS 22/0,4 KV, přípojka NN (domov pro seniory)

Vyjádření k územnímu souhlasu

Nemáme námítky k výše uvedené stavbě. V dotčené lokalitě se nachází stávající kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS).

Ze shora uvedeného důvodu požadujeme:

1. Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na VAS provozní středisko Židlochovice tel. 547 231 018 současně s objednávkou na vytýčení dotčených sítí.
2. Kabelové vedení je třeba v souběhu s kanalizací umístit do takové vzdálenosti, aby nebránilo snadnému provádění jeho oprav eventuálně rekonstrukcím. Min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" můžeme respektovat pouze při křížení eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízení nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
3. Při návrhu umístění trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo kanalizačního potrubí, které je stanoveno 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození kanalizačního potrubí nebo omezení jeho provozuschopnosti.
4. Přizvat zástupce VAS provozního střediska Židlochovice ke kontrole neporušenosti kanalizace před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. Dojde-li k poškození kanalizace, musí být neprodleně opravena odbornou firmou (dle požadavků VAS), na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.

Adresa divize
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

tel.: +420 545 532 111
fax: +420 545 532 392
e mail: sekretariat@vasbv.cz

Bankovní spojení: 3201641/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842


Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

5. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
6. Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Brno - venkov
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
20



Ing. Eva Kejvalová

vedoucí technického útvaru

Š 209.48
(207.62)

DN 250 PP
498/4
47.0‰ = 51.3 m

498/2

498/6

498/7

498/3

498/1

Datum: 6.1.16

Měřítko: 1 : 250



EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 1762/17
616 00 Brno

naše značka
5001234570

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
08.01.2016

Věc:

SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO SENIORY

K.ú. - p.č.: Sokolnice

Stavebník: Domov pro seniory Sokolnice, říspěvková organizace, Zámecká 57, 66452 Sokolnice

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 500 1234570 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001234570 ze dne 08.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, 66452 Sokolnice, K.ú.: Sokolnice.

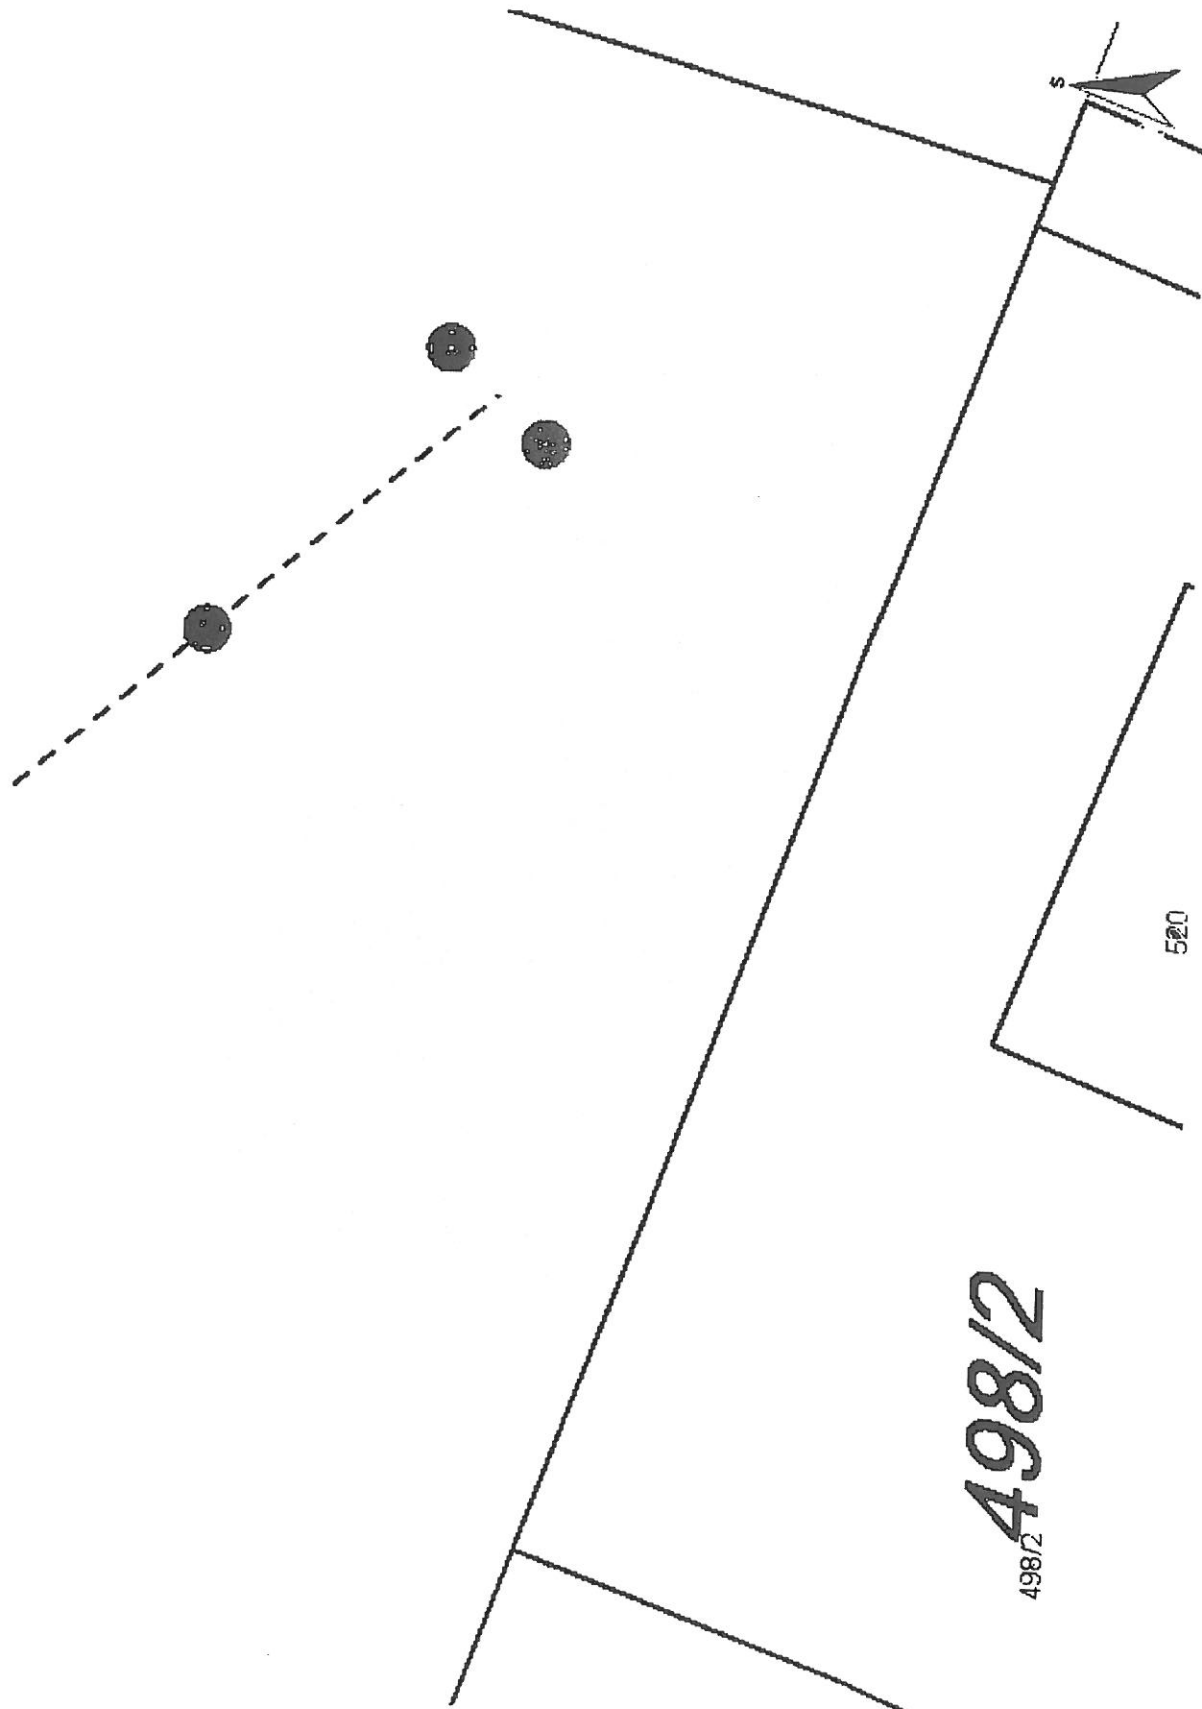

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Duncan Duncan Socha
Puškinova 1762/17
616 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Hodonín
Husova 3947/1
Hodonín
www.eon.cz

Eva Opršalová
T +420-54514-5249
eva.oprsalova@eon.cz

Naše značka
E7456-16094687

Hodonín, 07.01.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková
organizace
Název stavby: Sokolnice, Zámecká - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO
SENIORY
Místo stavby: dle zaslané situace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16094687




zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný,** tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

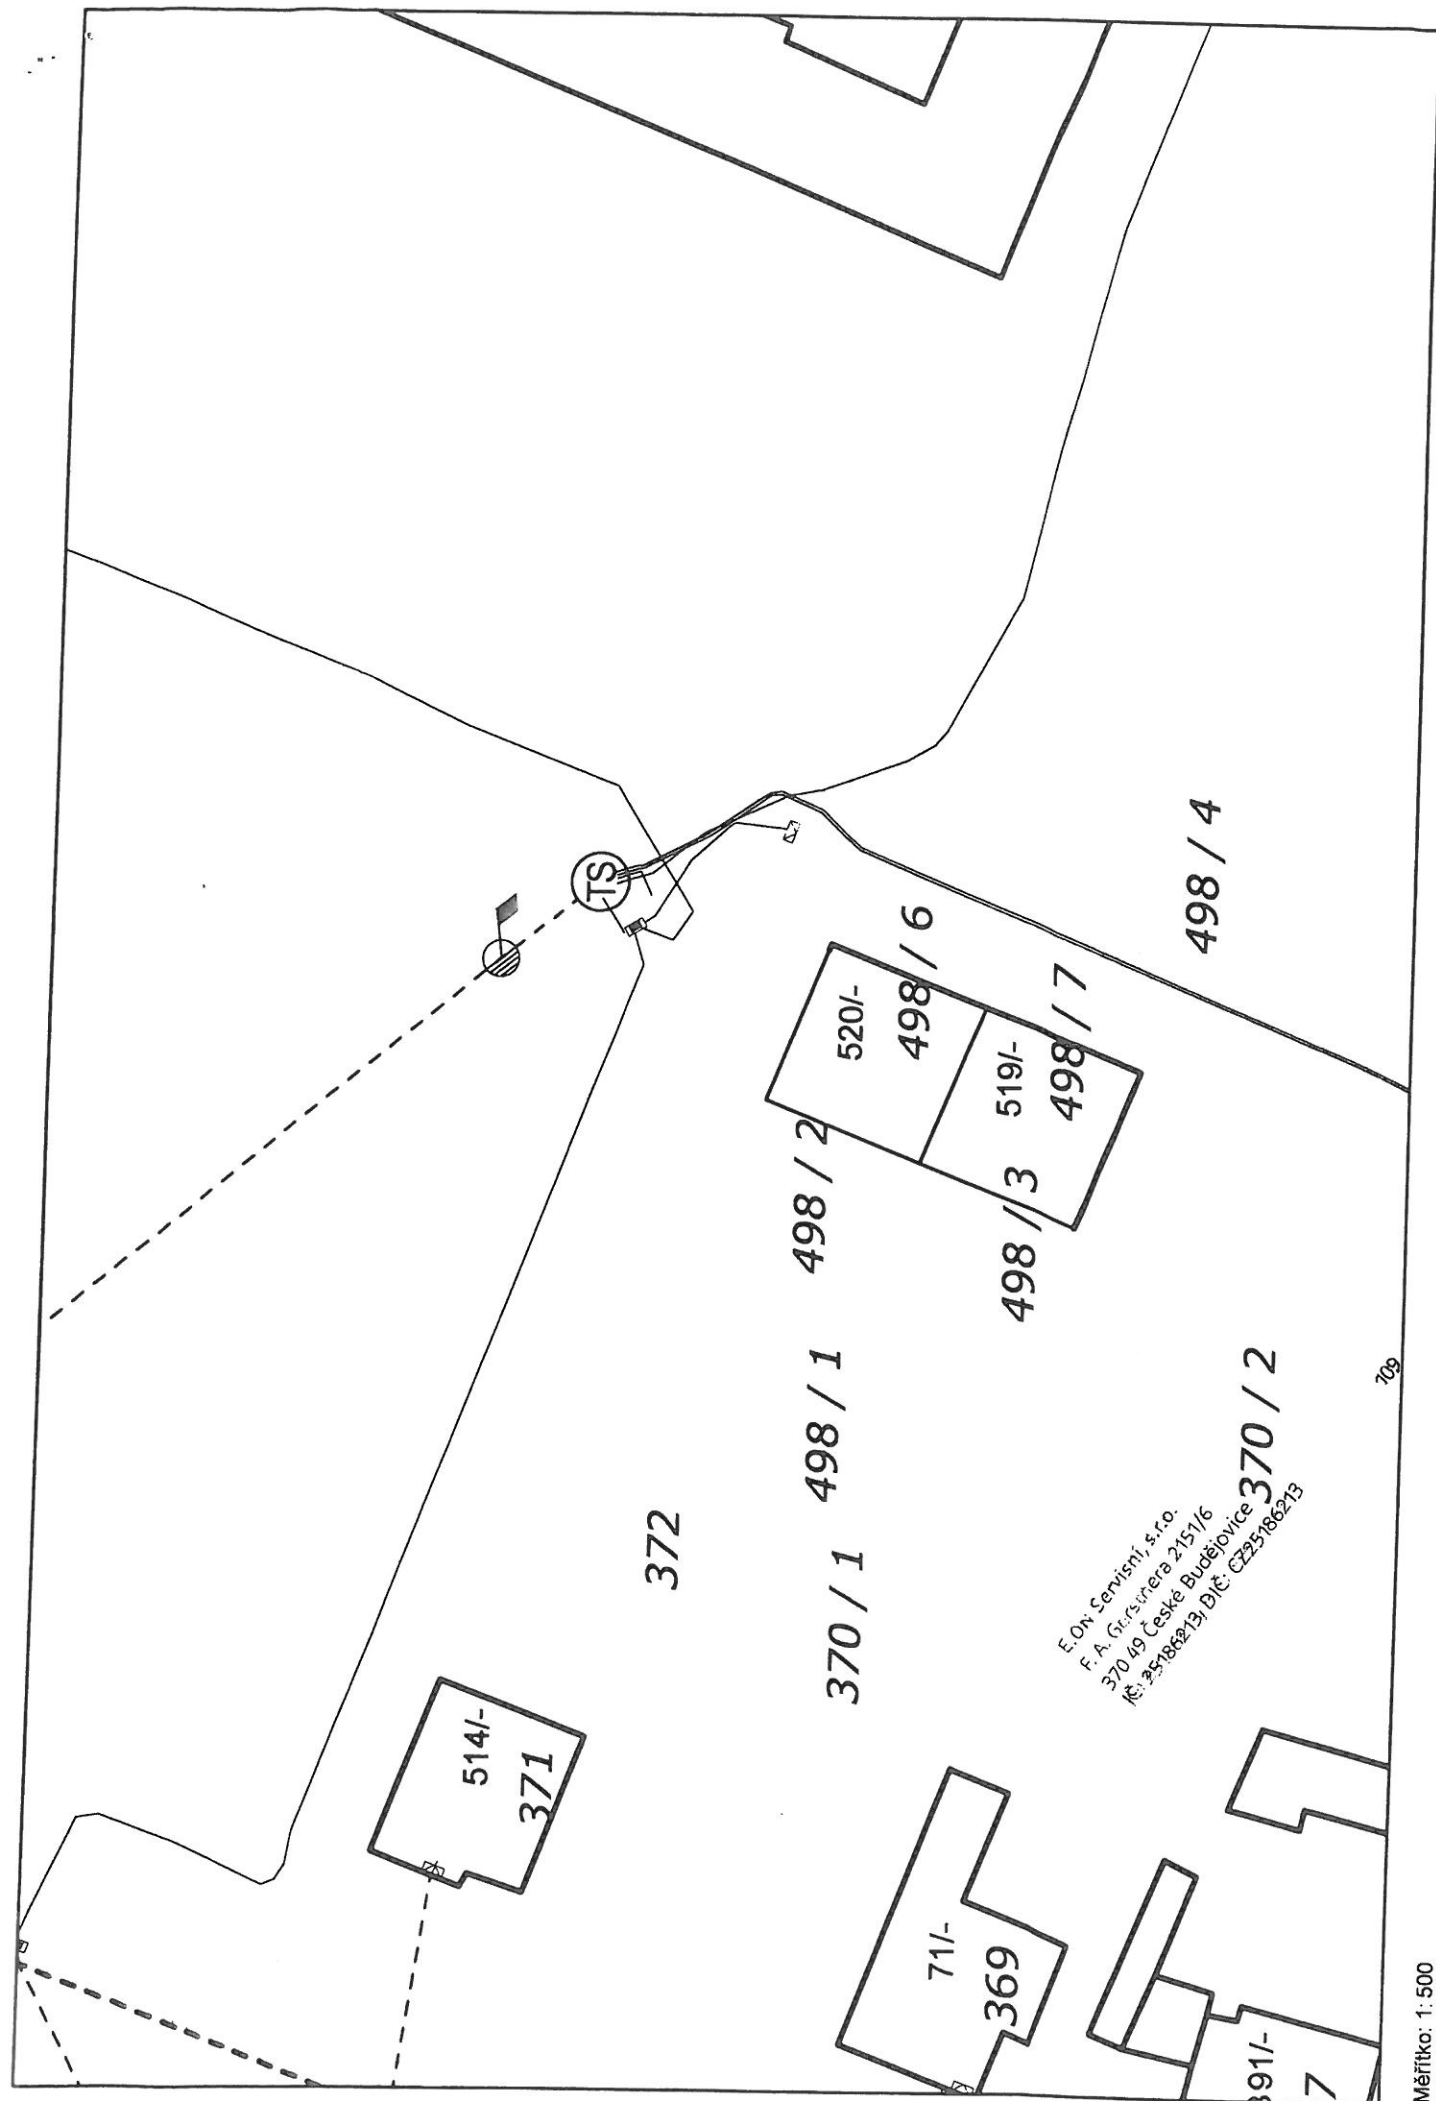

Měřítko: 1: 500



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Duncan Socha
Puškinova 1762/17
616 00 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Hodonín
Husova 1
695 42 Hodonín
www.eon.cz

Monika Šafaříková
T +420-
monika.safarikova@eon.cz

Naše značka
M49992-16097682

Hodonín, 15.01.2016

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Sokolnice, Zámecká - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO SENIORY“. K zásahům do OP dochází v místě stavby, KÚ Sokolnice (752193), p. č. 377.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- 3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16097682

investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

- 4) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 5) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 6) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný,** tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.
- 7) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 8) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 9) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 10) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 11) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

- 12) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 13) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 07.01.2016.
- 14) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 15) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Marián Tomko, tel.: 54514-5231, email: marian.tomko@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín



012

Příloha: Podmínky pro provádění činností a prací v OP



E.ON Česká republika, s.r.o.

Podmínky pro provádění činností a prací v ochranném pásmu elektrického vedení

Pro vymezení ochranného pásma vedení VN platí zákon č. 458/2000 v platném znění § 46. Ochranné pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - **10 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace - **7 m**,
 - pro vodiče s izolací základní - **2 m**,
 - pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - **7 m**

V tomto ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti (odkopy nebo navršení zeminy a jiných materiálů do výše, práce s hořlavinami, výbušninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

Podmínky při provádění zemních prací v OP vedení:

Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti el.venkovních vedení NN, VN a VVN musí ten, kdo práci organizuje nebo řídí, prokazatelně poučit všechny pracovníky o nebezpečí práce v OP vedení. Při práci v OP musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky ČSN EN 50110-1 ed.2 + doplňující technická normalizační informace TNI 343100 a dále dle požadavku PNE 330000-6.

- jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části **mimo OP vedení VN**
- jiná zařízení, která nemají povahu jeřábu je možno provozovat v blízkosti el.vedení, a to i v OP vedení, jsou-li opatřena tak, že žádná část se v žádném případě **nemůže** přiblížit k vodičům na vzdálenost kratší než **3 m**
- při práci nebo pobytu v blízkosti el.zařízení NN nesmí dojít k přiblížení na vzdálenost kratší než **1m**.

Nelze-li při provádění prací tyto vzdálenosti dodržet, musí se zařízení vypnout a zajistit. Vypnutí a zajištění vedení provede ECZR s.r.o. , na základě objednávky, uplatněné minimálně 25 dnů předem.

U kabelových vedení všech druhů napětí (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích v majetku ECZR s.r.o.) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**. V OP podzemního vedení je zakázáno mimo jiné vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystavené ECZR s.r.o., případně při vytýčení.

Upozorňujeme, že za případné škody nebo úrazy, způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů, nepřebírá ECZR s.r.o. žádnou odpovědnost.

**vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 760727/15

Číslo žádosti: 0115 510 548

Důvod vydání Vyjádření: Územní souhlas

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 18. 12. 2017.

Žadatel	EZA-SLUŽBY, s.r.o., kontaktní osoba: EZA-SLUŽBY, s.r.o., Puškinova 17/1762, Brno, 61600	
Stavebník	Domov pro seniory Sokolnice, říspevková organizace, Zámecká 57, Sokolnice, 66452	
Název akce	SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO SENIORY	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Sokolnice
	Kat. území / č. parcely	Sokolnice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen Vyjádření).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření. Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která kolide se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

Číslo jednací: 760727/15

Číslo žádosti: 0115 510 548

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu k záměru. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou součástí tohoto *Vyjádření*.

Přípojené Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* jsou obecné podmínky

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 18. 12. 2015.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 613 871 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.


3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborným statickým posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

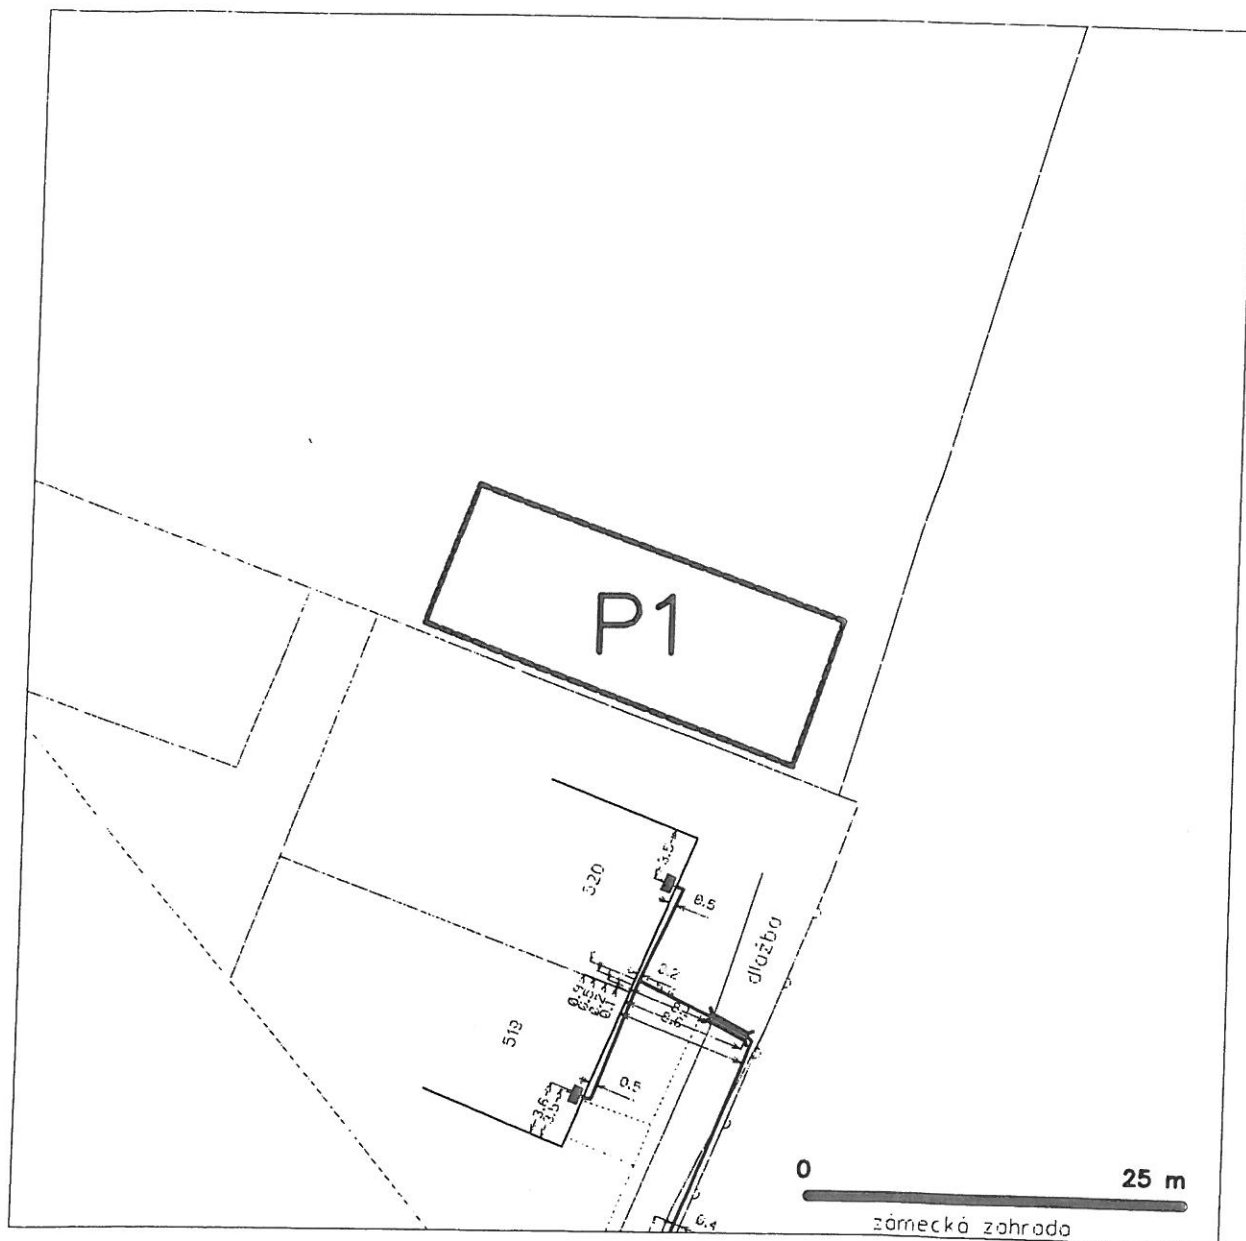

LEGENDA

- [illegible]

Za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
viz souhlas uvedený ve Vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Vyřizuje: Joki Petr

E-mail: petr.joki@t-mobile.cz

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Duncan Duncan Socha
Puškinova 1762/17
616 00 Brno

Naše značka: E28220/15

V Praze dne: 18.12.2015

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO SENIORY

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškovy 2144/1
140 00 Praha 4
IČ: 649 49 881, DIČ: CZ64949681

Ochrana sítí

Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E28220/15**
Název stavby /akce: **SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO SENIORY**
Datum podání žádosti: **18.12.2015**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Územní souhlas**
Poznámka: **výstavba nové odběratelské TS 22/0,4kV**

Žadatel

Firma / organizace: **EZA-SLUŽBY, s.r.o.**
IČ: **03325423**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Duncan Duncan Socha**
Adresa: **Puškinoва 1762/17**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **616 00**
Stát:
E-mail: **socha@ezasluzby.cz**
Telefonní číslo: **+420721571815**

Stavebník

Firma / organizace: **Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace**
Kontaktní osoba: **MVDr. Petr Nováček**
Adresa: **Zámecká 57**
Město / obec: **Sokolnice**
PSČ: **66452**
Stát:
E-mail: **reditel@ddsokolnice.cz**
Telefonní číslo: **+420544423150**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **3 m**
Projektant:
Druh stavby: **«bus im ptext»**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **socha@ezasluzby.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

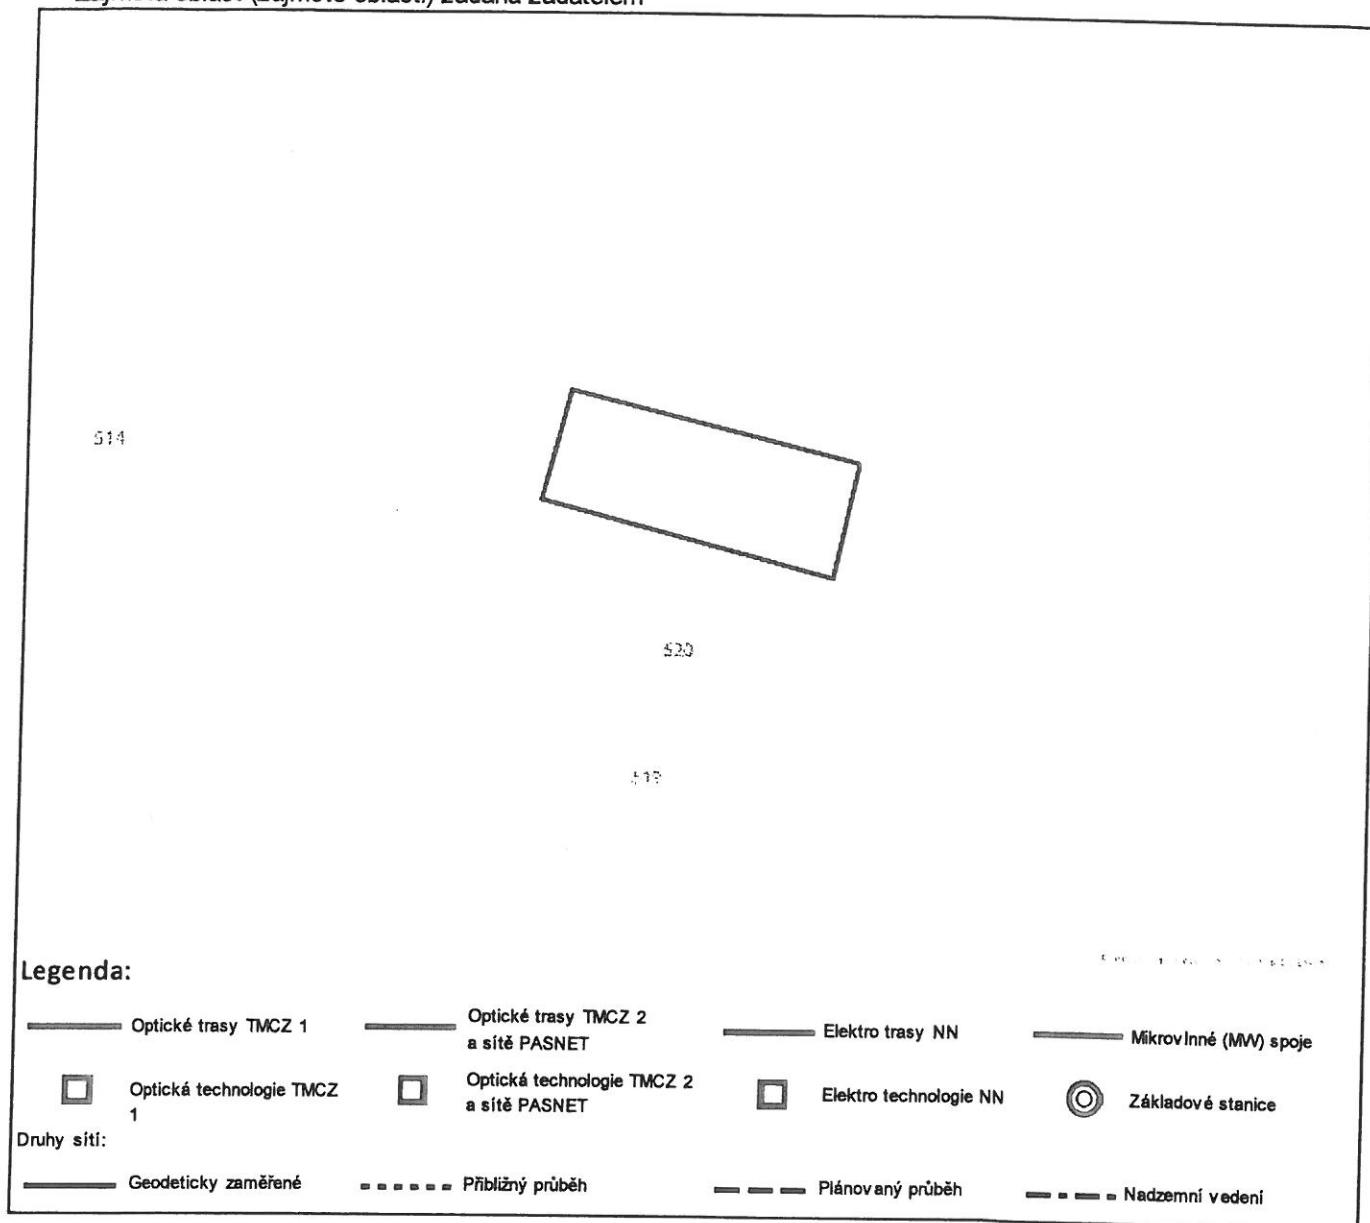

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-590559.627 -1170054.2958,-590562.802 -1170063.9531,-590587.276 -1170054.6927,-590583.8364 -1170045.5645,-590559.627 -1170054.2958))

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000162293	Ev. číslo správce	0000037014
-------------------------	------------	-------------------	------------

Důvod žádosti: Územní souhlas

Údaje žadatele

Název organizace: EZA-SLUŽBY, s.r.o. Příjmení, jméno, titul: Socha Duncan, Duncan Ulice, č.p./or.: Puškinova 1762/17 Obec: Brno Telefon: +420721571815 Fax:	IČO: 03325423 PSČ: 616 00 Mobil: +420721571815 E-mail: socha@ezaslužby.cz
---	--

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Příjmení, jméno, titul: Nováček Petr, MVDr. Ulice, č.p./or.: Zámecká 57 Obec: Sokolnice Telefon: +420544423150 Fax:	IČO: 00209392 PSČ: 66452 Mobil: E-mail: reditel@ddsokolnice.cz
---	---

Údaje akce (stavby)

Název: SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO SENIORY

Poznámka

výstavba nové odběratelské TS 22/0,4kV

Doplňkové informace

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Výška budovy nebo objektu: 2.6m

Výška jeřábu: 11m

Přílohy (názvy souborů příloh)


žádost.pdf
SITUACE-NOVÝ STAV.pdf
ZÁKRES DO KM.pdf

Zákres zájmového území

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní
ani nadzemní vedení naší společnosti.
Proti realizaci projektu nemáme námitek.
Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: 20. 01. 2016

Podpis:




Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkavých 2, 155 00 Praha 5
IČ: 25788001 DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 922

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: p.č. 377

Dotčená KÚ: KÚ: Sokolnice (752193)

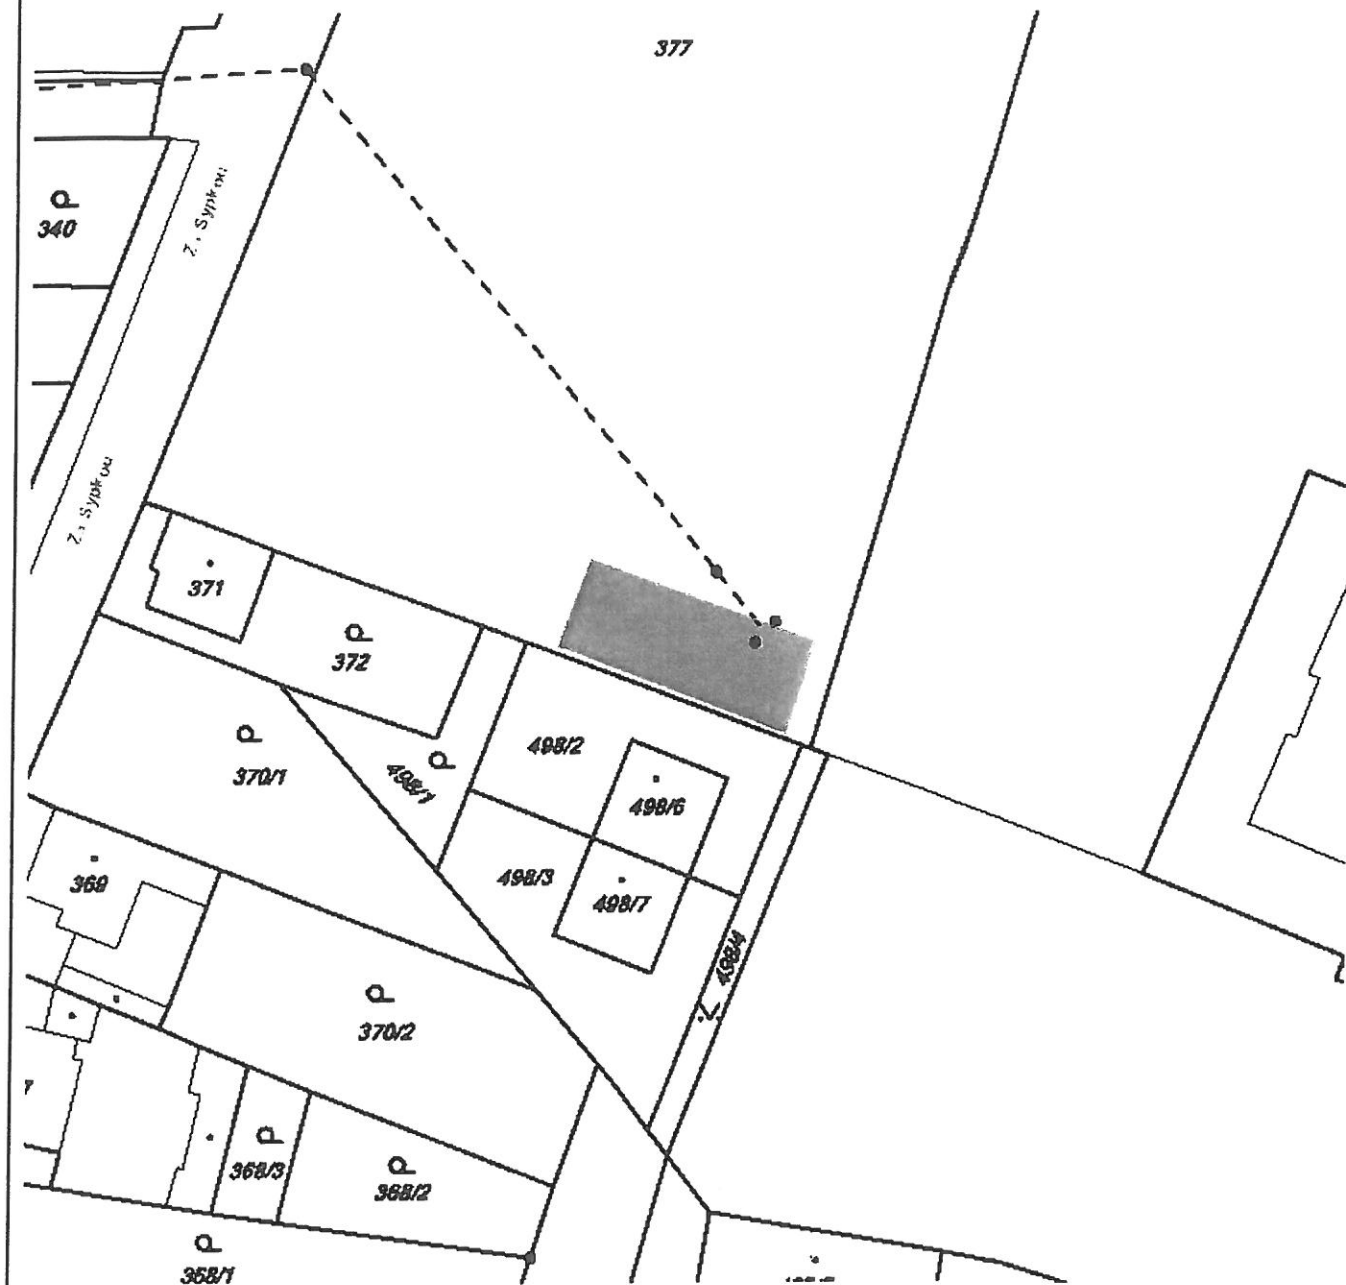

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovaly a zpracovávaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne 18.12.2015 8:50

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 976 521

fax: +420 271 171 921

e-mail: east@vodafone.cz

vydané podle § 101 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) i dle dalších příslušných právních předpisů

číslo jednací	0000000277		
číslo žádosti	0000162293		
platnost vyjádření	končí dne 18. 1. 2017		
důvod vydání vyjádření	Územní souhlas		
žadatel	EZA-SLUŽBY, s.r.o., Duncan Duncan Socha, Puškinova 1762 / 17, 616 00 Brno		
stavebník	,,		
název akce	SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO SENIORY		
zájmové území			
katastrální území	Sokolnice (752193)	parcely	p.č. 377

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací společnosti Českomoravská telekomunikační s. r. o. (dále jen vyjádření). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Českomoravská telekomunikační s. r. o. (dále jen CEMOTEL) o síti elektronických komunikací následující vyjádření:

Nedojde ke střetu s podzemním vedením sítí elektronických komunikací (dále jen PVSEK) společnosti CEMOTEL

Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje PVSEK CEMOTEL. Pokud se v žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sítí elektronických komunikací CEMOTEL (dále jen NVSEK), je součástí sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) a požívá shodnou právní ochranu jako SEK. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK. Žadatel je oprávněn kontaktovat pracovníka CEMOTEL pověřeného ochranou sítí – Tomáš Vrána (tel.: 530 505 501, e-mail: tomas.vrana@cemotel.cz) (dále jen POS) v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany SEK nebo pro dotazy k poloze SEK a její dokumentaci.

Podmínky ochrany SEK CEMOTEL

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti CEMOTEL a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby se SEK.
3. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti CEMOTEL s telefonním číslem 530 505 503.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
2. Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.
5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu zájmového území
- změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti

Bude-li žadatel na společnosti CEMOTEL požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat POS.

Přílohy vyjádření:

- situační výkres zájmového území určeného a vyznačeného žadatelem

CEMOTEL prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK společnosti.

vyjádření vydala společnost CEMOTEL dne: 18. 1. 2016



INTERNET, TELEFON, KABELOVÁ TELEVIZE

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti VIVO CONNECTION spol. s r.o., Nádražní 7, Šlapanice 664 51
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 sb. o elektronických komunikacích

důvod vyjádření:	územní souhlas
platnost vyjádření:	končí dne 18.12.2016
vyjádření vystavil:	Michal Morda, jednatel společnosti
datum vystavení:	18.12.2015
číslo jednací:	747/Br/2015
žadatel:	EZA-SLUŽBY, s.r.o., Socha Duncan, Puškinova 1762/17, 616 00, Brno
název akce:	SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO SENIORY
investor:	Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
zájmové území:	Sokolnice
katastrální území:	Sokolnice

Na vaši žádost odeslanou 18.12.2015 Vám sdělujeme, že v zájmovém území dle předložené situace

nedojde ke střetu

s telekomunikačním zařízením (dále jen „TZ“) naší společnosti.
Společnost VIVO CONNECTION spol. s r.o. jako majitel TZ nemá námitek proti výše uvedené stavbě určené k územnímu souhlasu.

VIVO CONNECTION spol. s r.o.
Nádražní 7, Šlapanice
DIČ CZ05900696

.....
Michal Morda, jednatel společnosti

UPC Česká republika, s.r.o.
Závěšova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Duncan Duncan Socha
Puškinova 1762/17
616 00 Brno



Datum: 18.12.2015

Věc: Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)
k žádosti č.: E019395/15

Název stavby /akce: **SOKOLNICE, UL. ZÁMECKÁ - TS 22/0,4 KV, DOMOV PRO
SENIORY**

Katastrální území: **Sokolnice (752193)**

Číslo parcely:

Důvod žádosti: **Územní souhlas**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla
v našem vlastnictví.


Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a
ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.


Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:

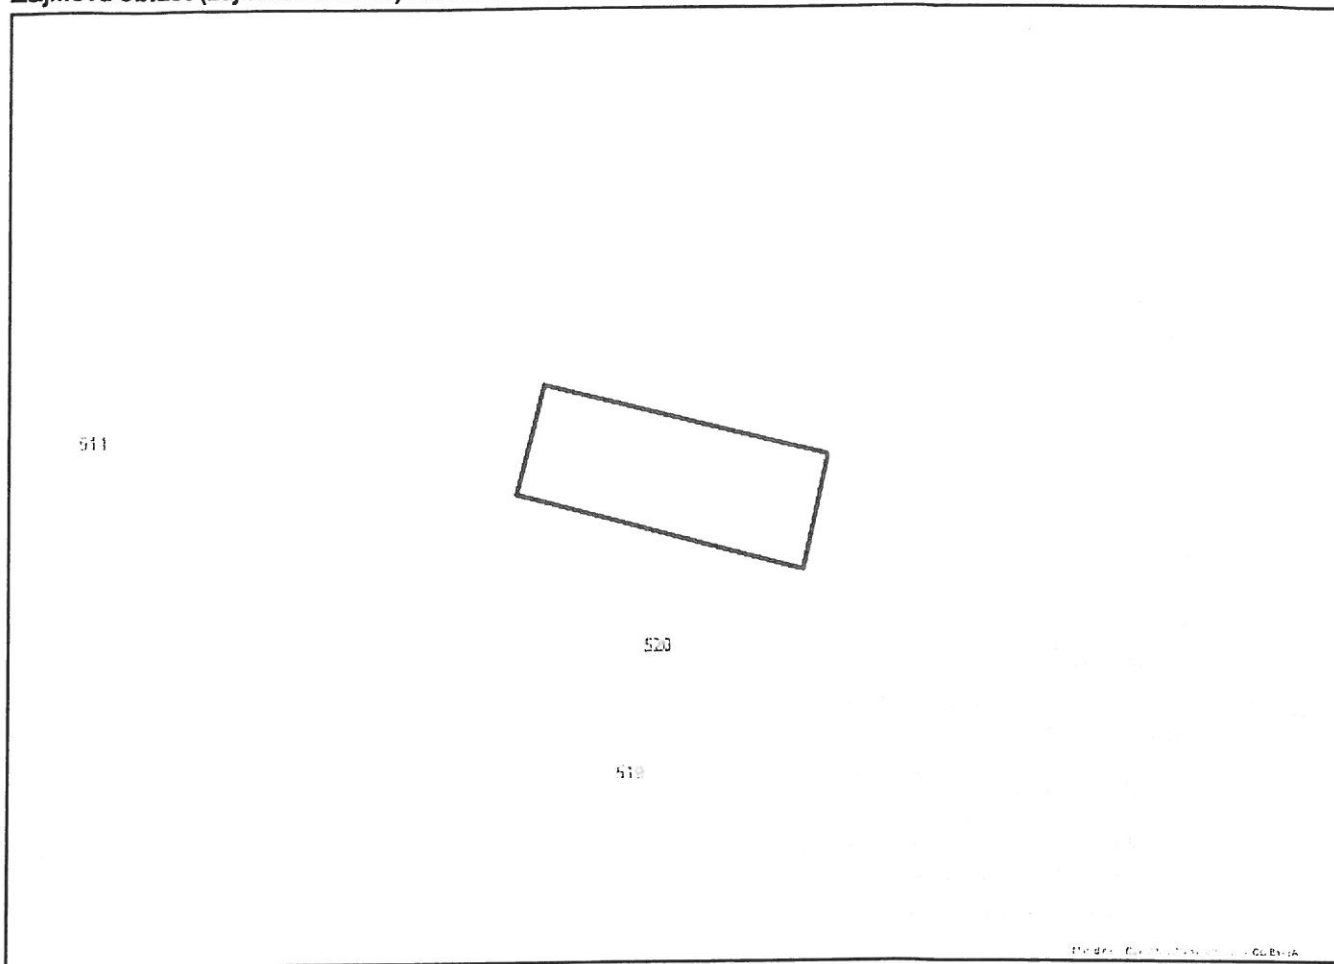

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-590559.63 -1170054.3,-590562.8 -1170063.95,-590587.28 -1170054.69,-590583.84 -1170045.56,-590559.63 -1170054.3)))

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52

stavební úřad

Sp. zn.: 433/16/SÚ/JZ


V Sokolnicích dne 26. 2. 2016

Vyřizuje: Bc. Jana Zichová
Tel.: 515 553 843
zichova@sokolnice.cz

Vypraveno dne:

Územní souhlas nabyl účinnosti

dne: 29. 2. 2016



ÚZEMNÍ SOUHLAS

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), posoudil podanou žádost o vydání územního souhlasu na stavbu nazvanou „**Sokolnice ul. Zámecká – TS 22/0,4 kV, Domov pro seniory**“ na pozemku p.č. KN 377, k.ú. Sokolnice, kterou podal dne 10. 2. 2016 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, který zastupuje Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, který zastupuje společnost EZA-SLUŽBY, s.r.o., se sídlem Puškinova 1762/17, 616 00 Brno, v souladu s ustanovením § 90 a § 128 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že záměr je v zastavěném území, nemění podstatně poměry v území a nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, nejedná se o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení ani o záměr, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, vydává stavební úřad podle § 96 stavebního zákona

Jihomoravskému kraji (IČO: 7088337), Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

souhlas se záměrem v území

nazvaným

„**Sokolnice ul. Zámecká – TS 22/0,4 kV, Domov pro seniory**“

na pozemku p.č. KN 377, k.ú. Sokolnice.

Jedná se o umístění:

- monolitické odběratelské kioskové trafostanice TS 22/0,4kV (dále jen „TS“),
- kabelového vedení NN,

to vše na pozemku p.č. KN 377 (orná půda), k.ú. Sokolnice. TS bude umístěna v jeho jihovýchodní části, 1,0 m od hranice s pozemkem p.č. KN 498/2 (ostatní plocha), k.ú. Sokolnice a 4,4 m od hranice s pozemkem p.č. KN 376/1 (ostatní plocha), k.ú. Sokolnice. Půdorysný rozměr TS je 2,6 × 2,2 m, výška nad terénem po usazení do výkopu na podkladní vrstvy bude 1,6 m. TS má tři samostatné oddělené prostory: pro VN rozvaděč E.ON, pro rozvaděč NN a pro transformátor. Ochránné pásmo TS je 2,0 m od obestavění na každou stranu. TS bude napojena na VN z nové DS společnosti E.ON (není součástí dokumentace).

Z nové TS povede zemní kabel NN, který bude naspojován v blízkosti nové TS na stávající odvodní kabely při hranici s pozemkem p.č. KN 376/1, k.ú. Sokolnice. Délka tohoto kabelu bude 4,4 m. Ochránné pásmo zemního kabelového vedení je 1,0 m po obou stranách krajního kabelu.

Na základě tohoto souhlasu je možné zrealizovat výše uvedený záměr.

K žádosti o vydání územního souhlasu a ohlášení odstranění byla doložena tato stanoviska a vyjádření:

Obec Sokolnice, č.j. OUSO/1894/2015, ze dne 18. 12. 2015,
MěÚ Šlapanice, OŽP, č.j. OŽP-ČJ/77486-15/VID, ze dne 28. 1. 2016,
MěÚ Šlapanice, OV, č.j. OV-ČJ/77487-15/ROT, ze dne 22. 12. 2015,
KrÚ JmK, odbor majetkový, č.j. JMK/17884/2016, ze dne 3. 2. 2016,
Policie ČR, č.j. KRPB-2244-640/ČJ-2015-0600MN-VOL, ze dne 22. 12. 2015,
HS JmK, č.j. HSBM-71-26-1/1-OPST-2016, ze dne 27. 1. 2016,
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, č.j. 63541/2015-8201-OÚZ-BR, ze dne 4. 1. 2016,
SÚS JmK, ze dne 21. 12. 2015,
VAS a.s., č.j. BV/6262/2015-Ha, ze dne 6. 1. 2016,
RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5001234570, ze dne 8. 1. 2016,
E.ON Servisní, s.r.o., č.j. E7456-16094687, ze dne 7. 1. 2016,
E.ON Česká republika, s.r.o., č.j. M49992-16097682, ze dne 15. 1. 2016,
CETIN a.s., č.j. 760727/15, ze dne 18. 12. 2015,
T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E28220/15, ze dne 18. 12. 2015,
Vodafone Czech Republic a.s., č.j. 0000037014, ze dne 20. 1. 2016,
Českomoravská telekomunikační s.r.o., č.j. 0000000277, ze dne 18. 1. 2016,
VIVO CONNECTION spol. s r.o., č.j. 747/Br/2015, ze dne 18. 12. 2015
UPC Česká republika, s.r.o., č.j. E019395/15, ze dne 18. 12. 2015.

Stavebník je povinen splnit podmínky stanovené majiteli a správci sítí technické infrastruktury.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Územní souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného územním souhlasem nebo územním

rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 a změnit nebo zrušit za podmínek § 94 odst. 3 stavebního zákona.

Stavba realizovaná na základě územního souhlasu nepodléhá povinnosti podání oznámení o užívání stavby ani vydání kolaudačního souhlasu.

1-2-
Ing. Eva Hrnčířová
technik stavebního úřadu

STAVEBNÍ ÚŘAD SOKOLNICE
602 00 Brno - Žabovřesky
stavební úřad

Za vydání územního souhlasu se záměrem uvedeným v § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona byl vyměřen správní poplatek ve výši **500,- Kč** v souladu s položkou 17 bod 1. písm. e) a poznámka č.3 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění.

Správní poplatek byl uhrazen.

Obdrží do vlastních rukou:

Vymazalová Veronika, Zámecká 520, 664 52 Sokolnice
Obec Sokolnice

Obdrží prostřednictvím datové schránky:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, zastoupený
Domov pro seniory Sokolnice, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, zastoupený
EZA-SLUŽBY, s.r.o., Puškinova 1762/17, 616 00 Brno – Žabovřesky
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
VAS a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Obdrží dotčené orgány prostřednictvím datové schránky:

MěÚ Šlapanice, OŽP, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
HZS JmK, Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Dále obdrží:

Spis SÚ



Smlouva o připojení

k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12131686

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi

Žadatelem

Obchodní firma: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl: PR, vložka: 1261

IČ: 00209392

DIČ: CZ00209392

Zástupce ve věcech smluvních: MVDr. Petr Nováček

Adresa pro zasílání písemností:

Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400

DIČ: CZ28085400

Zastoupená společností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591

DIČ: CZ25733591

Zástupce:

ve věcech smluvních: Milada Šiklová, Standardní připojení

ve věcech technických: Marián Tomko, Regionální správa Hodonín

Husova 1, Hodonín

T +420 545 145 231

marian.tomko@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-4544230267/0100

variabilní symbol: 12131686

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267

BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP



I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

- 1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatele pro odběr elektřiny (dále jen „zařízení“ nebo také „odběrné místo“) a zajistit rezervovaný příkon dle článku II. této smlouvy.
- 2) Závazek Žadatele plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Technické podmínky připojení

Adresa odběrného místa: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Číslo místa spotřeby: 3610324525

EAN: 859182400212211695

Rezervovaný příkon:

Stávající hodnota: **130 kW**

Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: **130 kW**

Napěťová úroveň: **VN 22 kV**

Typ sítě: TN-C

Typ odběru: Zákazník VN – trvalé připojení

Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon: **180 kW**

z toho bude:

Osvětlení	30 kW
Elektrické vaření - 3 fázové	60 kW
Ostatní spotřebiče	80 kW
Motory, pohony	10 kW

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:

Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška č.540/2005 Sb., v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).

Způsob připojení k distribuční soustavě

- a) Místo připojení zařízení k distribuční soustavě:

Místem připojení bude nová kiosková odběratelská trafostanice umístěná na p.č. 377 k.ú. Sokolnice. Odběratelská trafostanice bude napájena novým podzemním kabelovým vedením z o. Sokolnice Domov Důchodců linky VN130. Vedení 22 kV je v základním řazení napájené z transformovny 110/22 kV SO 9.

- b) Stručný popis způsobu připojení:

Zařízení Žadatele bude připojeno po vybudování kabelového vedení VN Provozovatele DS a trafostanice Žadatele.

- c) Hranice vlastnictví:

Zařízení Provozovatele DS bude končit na spínači připojením proudovými šroubovými spoji koncovek propojovacího kabelu transformátoru umístěného ve stanici Žadatele. V majetku Provozovatele DS bude přívodní rozvaděč VN včetně pole připojení transformátoru. Zařízení VN Žadatele bude začínat v místě připojení koncovek jeho propojovacího kabelu k

transformátoru. V majetku Žadatele bude veškeré zařízení na objektu a uvnitř objektu stanice mimo přívodního kabelového vedení a přívodního rozvaděče VN Provozovatele DS.

d) Typ měření odběru elektřiny:

Měření bude nepřímé NN - typ B.

Budou použity měřicí transformátory proudu 200/5.

e) Umístění měření odběru elektřiny:

Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele (umístěném na hranici pozemku, v pilíři nebo na objektu) trvale přístupném z vnější strany z veřejného prostranství.

f) Související technická opatření:

Připojení bude provedeno novým podzemním VN kabelem do nové trafostanice. Zřízení výše uvedeného VN kabelu a vstupní části VN rozvaděče v rozsahu tří polí provede Provozovatel DS. Kabel VN i vstupní část VN rozvaděče zůstane ve vlastnictví Provozovatele DS.

Vybudování nové trafostanice (TS) a rozvodů NN bude zajištěno Žadatelem. Zřízení TS (kromě vstupní části VN rozvaděče) a rozvodů NN bude, v souladu s § 45 zákona č. 458/2000 Sb., zajištěno a uhrazeno Žadatelem. Zařízení TS (kromě vstupní části VN rozvaděče) a rozvody NN zůstanou ve vlastnictví Žadatele. Vstupní část rozvaděče VN ve vlastnictví Provozovatele DS bude umístěna do trafostanice Žadatele na základě smluvního vztahu mezi Žadatelem a Provozovatelem DS. Žadatel zadá vybudování TS a rozvodů NN k provedení odborné zhotovitelské firmě.

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě

1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě v termínu **do 17 měsíců** od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:

- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
 - b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
 - c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
 - d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 31.7.2016,
- pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

- 2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technických podmínek řešení připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

IV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech

V souladu s vyhláškou č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném znění, není Žadatel povinen hradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

V. Povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:

- a) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně Přílohy č. 1.
- b) Udržovat své zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným právním předpisům.
- c) Umožnit Provozovateli DS instalaci měřicího zařízení.
- d) Umožnit Provozovateli DS přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.
- e) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem DS.
- f) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní předpis.

2) Povinnosti Provozovatele DS:

- a) Umožnit Žadateli připojení zařízení specifikované v čl. II. této smlouvy k distribuční soustavě a zajistit požadovaný rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.
- b) Dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb dle platných právních předpisů.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

- a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními „Pravidly provozování distribuční soustavy“ uvedenými na internetových stránkách Provozovatele DS www.eon-distribuce.cz (dále jen „PPDS“).
- b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

VI. Odpojení zařízení od distribuční soustavy

- 1) Provozovatel DS je oprávněn odpojit zařízení Žadatele od své distribuční soustavy:
 - a) v případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným právním předpisům;
 - b) v případě, kdy zařízení Žadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě Provozovatele DS mimo stanovené meze;
 - c) při nedodržení podmínek připojení zařízení obsažených v této smlouvě.
- 2) Na možnost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn, včetně poskytnutí lhůty na odstranění problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- 2) Smlouvu lze ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí podle obecně závazných právních předpisů.
- 3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
- 4) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou.
- 5) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude splněna jedna z podmínek stanovených v čl. III odst. 1 písm. c) a písm. d) této smlouvy.
- 6) V případech ukončení smlouvy z důvodů na straně Žadatele je Provozovatel DS oprávněn požadovat po Žadateli úhradu veškerých oprávněných nákladů, které Provozovatel DS dosud vynaložil nebo které bude ještě nucen vynaložit v souvislosti s připojením zařízení k distribuční soustavě nebo se zajištěním požadovaného příkonu.
- 7) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu dle této smlouvy.
- 8) V případě, že nebude uzavřena smlouva o distribuci elektřiny nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo uvedené v čl. II. do 60 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty.

VIII. Ostatní ujednání

- 1) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně.
- 3) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o podmínkách připojení č. 51/2006 Sb. a aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy dostupnými na www.eon-distribuce.cz.

- 4) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele, technických parametrů uvedených v čl. II. této smlouvy a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
- 5) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připojení zařízení k distribuční soustavě souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, není-li Žadatel sám vlastníkem této nemovitosti.
- 6) Žadatel - fyzická osoba podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů správcem - společností E.ON Distribuce, a.s. a oprávněnými zpracovateli, zejména společností E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu uvedeném v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této smlouvy, a to na dobu trvání této smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.
- 7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 9) Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběrné místo specifikované v článku II. této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříve uzavřena.
- 10) Je-li Žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků mohou být poskytnuty třetím stranám. Poskytnutí takových informací se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

IX. Akceptační ustanovení

- 1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 60 dnů od okamžiku doručení návrhu této smlouvy Žadateli.
- 2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 60 denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
- 3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zaniká i rezervace příkonu, uvedeného v čl. II. této smlouvy.

Brno, dne:

- 2 - 12 - 2015

Dne:

Za Provozovatele DS:



E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Milada Šiklová

Vedoucí Standardního připojení

Za Žadatele:

074



MVDr. Petr Nováček,

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace
Zámecká 57
394 52 Sokolnice ①

Příloha č. 1

Doplňující technické podmínky připojení

Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.

Provedení měření

Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude nepřímé průběhové s dálkovým přenosem údajů - typu B podle vyhl. č. 82/2011 Sb., v platném znění. Měřicí transformátory proudu musí být s třídou přesnosti 0,5 S (úředně ověřené) a minimálním výkonem 10 VA. Transformátory proudu musí mít typové povolení pro Českou republiku od Českého metrologického institutu.

Do proudového obvodu obchodního měření smí být zapojeny pouze přístroje určené pro obchodní měření ve vlastnictví Provozovatele DS. Vodiče od měřících transformátorů proudu ke zkušební svorkovnici a od svorkovnice k elektroměru nesmí být jištěny a přerušeny. Skříň měření musí být vybavena zkušební svorkovnicí a musí být k montáži elektroměru připravena. Její provedení musí být v souladu s ČSN EN 60439-1 a ČSN ISO 3864 a s „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí“ v platném znění (www.eon-distribuce.cz; Předpisy; Ostatní dokumenty). Nestandardní skříň měření a nestandardní umístění skříňe musí Žadatel odsouhlasit s týmem Správa měření (e-mail: sprava.mereni@eon.cz). Pro nová nebo rekonstruovaná odběrná místa musí být skříň měření umístěna na místě trvale přístupném z veřejného prostranství. Elektroměr dodá Provozovatel DS. Instalaci elektroměru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny a smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo.

Distribuční síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-C. Odběrná el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat, z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, požadavky ČSN 33 2000-4-41.

Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS doporučuje použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí podle ČSN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5.

Limity zpětných vlivů odběratele na distribuční soustavu

Veškeré odběrné zařízení připojované na distribuční soustavu musí splňovat požadavky na maximální přípustnou úroveň zpětných vlivů na elektrizační soustavu. Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jedním odběratelem z distribuční soustavy stanovuje PNE 33 3430 - 0. Je nutno věnovat pozornost především těmto vlivům:

Flikr: limity pro jednoho odběratele jsou

$P_{lt} = 0,25$ dlouhodobá míra vjemu flikru

$P_{st} = 0,35$ krátkodobá míra vjemu flikru

Nesymetrie napětí - způsobená jedním odběratelem - $u(2)_{\text{přip}} < 0,7 \%$.

Vyšší harmonické - přípustné úrovně jednotlivých harmonických napětí musí být dle PNE 33 3430 - 0.

Kolísání napětí - změny napětí musí být omezeny na $2 \% U_n$, maximální přechodné změny na $3 \% U_n$.

Zpětné vlivy na HDO - rušivé napětí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí překročit $0,1 \% U_n$, na frekvenci $f_{\text{HDO}} \pm 100 \text{ Hz}$ hodnotu $0,3 \% U_n$.

Dle § 28 zákona č. 458/2000 Sb., je zákazník povinen provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních odběratelů.